Profil WODOCIĄG

Podziałka 1:100/500

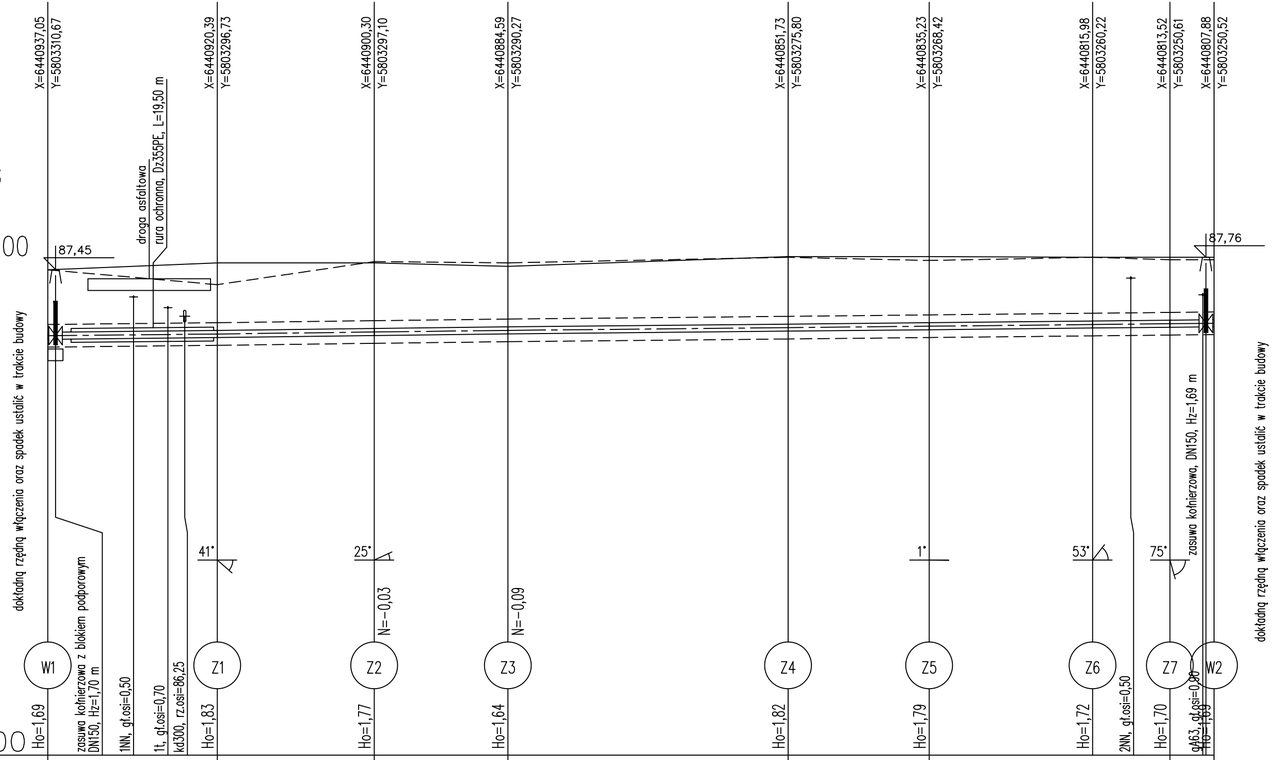

P.p.=75,00

	W1			Z1	Z2		Z3	Z4	Z5	Z6		Z7	W2
	Ho=1,69	zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym DN150, Hz=1,70 m	1NN, gt.osi=0,50	Ho=1,83	Ho=1,77		Ho=1,64	Ho=1,82	Ho=1,79	Ho=1,72	2NN, gt.osi=0,50	Ho=1,70	gt63, gt.osi=0,80 Ho=1,69
Rzędna projektowanego terenu				87,62	87,62		87,53	87,78	87,78			87,76	87,76
Rzędna istniejącego terenu	87,44		87,20	87,06	87,65		87,62	87,76	87,68	87,76		87,70	87,70
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,69		1,77	1,83	1,77		1,64	1,82	1,79	1,72		1,70	1,69
Rzędna osi proj. rurociągu	85,75		85,78	85,79	85,85		85,89	85,96	85,99	86,04		86,06	86,07
Długość odcinka	1,0	12,5		8,2								4,6	1,0
		21,7			20,1		17,1	35,9	18,1	20,9	9,9	5,6	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=21,7 i=2 ‰			L=20,1 i=3 ‰			L=107,6					i=2 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz180PE100 SDR11												
Hektometr i odległości	0	11,0	13,5	17,6	21,7	41,8	58,9	94,9	1	12,9	33,8	38,7	43,8	49,4

INWESTOR

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
DROMAX sp. z o.o.

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ
e-mail: *biuro@d-dromax.pl*
tel. *+ 48 724 202 772* fax. *+48 (61) 223 24 78*
web: *www.d-dromax.pl*

STADIUM	*PROJEKT WYKONAWCZY*
TEMAT	*Projekt odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzędzkiej i w ulicach przyległych w Gowarzewie*
TYTUŁ RYSUNKU	*PROFIL PODŁUŻNY*
BRANŻA	*WODOCIĄGOWA*

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Agnieszka Rak	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	SLK/1159/PWOS/06 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Agnieszka Pach	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	7131-7132/137/PW/2002 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
02.02.2017	1:100/500	02
Nazwa pliku:	072_PW_SS_pd_02_A.dwg (072_PW_SS_pd_02A.pdf)	